

空調服® ワンタッチファン取り付け方法





※本書に用いられている写真や図は、実際の製品と異なる場合がございます。

リングの外し方

1 リングの抜き差し用押さえ部を内側に押し込みながら写真のように上へ持ち上げます。

2 ファンからリングが外れます。

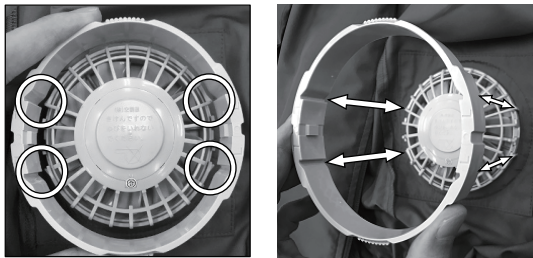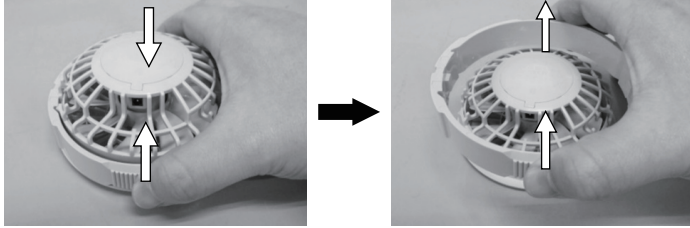


本体凸部とリング凹部の位置を合わせてください。


リングの付け方

1 ファン取り付け口に、服の裏側に向けてファンを差し込み、外したときと逆の手順で、リングをファンにパチンと音がなるまではめ込んでください。リングには服の生地のはさに合わせた取り付け向きがあります。薄い生地は“L”、厚い生地は“H”の表示が見える向きに取り付けてください。


2 ファンが服にしっかりと固定されます。ジャックが下向きになるように調整してください。

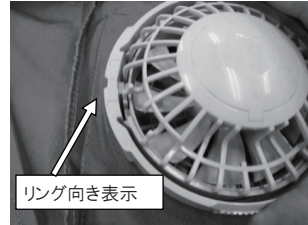

リング向き表示

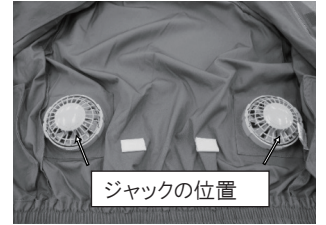

ジャックの位置

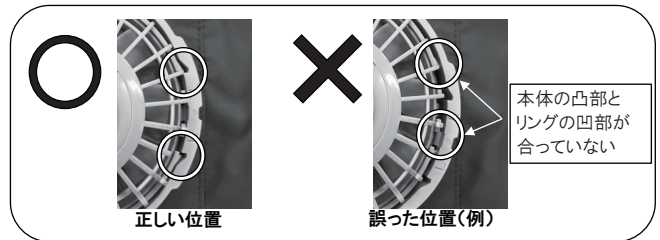

正しい位置

誤った位置(例)

本体の凸部とリングの凹部が合っていない

・この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
 ・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
 ・「空調服」®「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

※リングの取り付け位置にご注意ください。

INS066-011

空調服® ファン保護ネット取り付け方法




空調服の使用中に、ファンに木の枝や針金など異物が入り込むと、羽根が破損する原因になります。木の枝や針金などが周囲にある環境下で製品をご使用になる場合、オプション品のファン保護ネットを取り付け、異物がファンに入らないようにしてください。



保護ネットの装着方法

1 ファンからリングを取り外してください。

2 保護ネットのふちを、ファン本体の円周の部分にはめ込んでください。


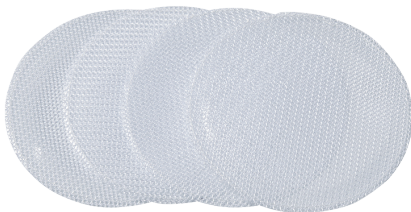


FPN500 空調服® ファン保護ネット (4枚入り)

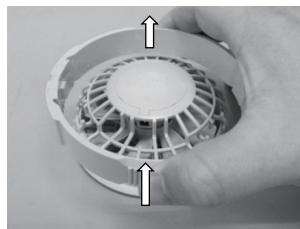

3 保護ネットのふちを、ファン本体の円周全体にはめてください。

取り付け例
保護ネットがファン本体に取り付けられた状態(表側)

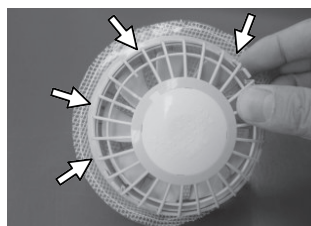

INS066-011