

# 空調服® ファン保護ネット 取扱説明書

製品型番:FNP500



## はじめに

この度は、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、  
正しい取り扱いをお願いします。  
また、本書はいつでも読み返せるように、大切に保管してください。  
なお、本書に用いられている写真や図は、実際の製品と異なる場合がございます。

本書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく  
変更される場合がございます。

最新版の取扱説明書は弊社ホームページよりダウンロードできます。



(空調服 ホームページ

<https://www.9229.co.jp/>


## パッケージ内容と各部の名前

【同梱内容物】


ファン保護ネット(4枚)

表面

裏面

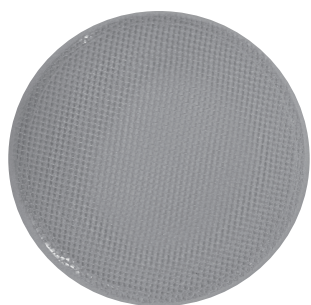

ふち

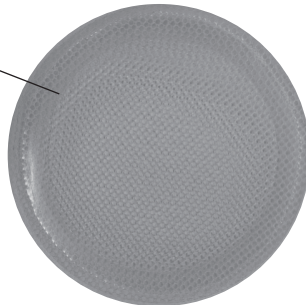

購入後は速やかに中身を確認、製品が揃っていることを確認してください。


また、ご使用になる前に、製品に破損などないか確認してください。

万一、内容物の不足、製品の破損などの異常があった場合は、  
お買い上げの販売店までご連絡ください。

## ご使用方法



### 1 ファンからリングを外す

リングの抜き差し用押さえ部を内側に押し込みながらリングを図のように上へ持ち上げます。

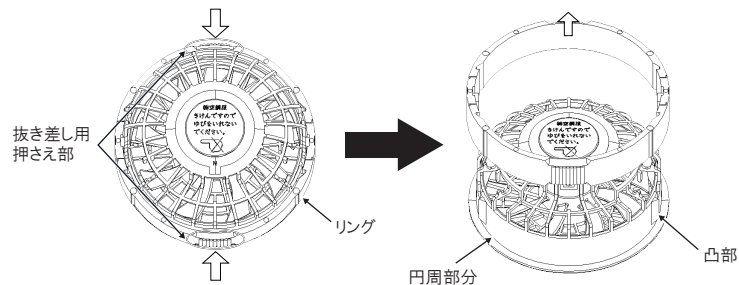


### 2 ファン保護ネットをファンに取り付ける

ファン保護ネットのふちをファン本体の円周部分の一部に合わせてはめてください。  
その後、円周部分全体にファン保護ネットのふち全体をはめ込んで下さい。

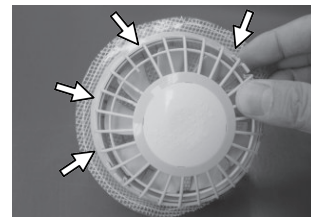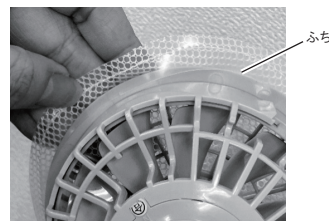


### 3 服にファンを取り付ける


- ①ファン保護ネットを取り付けたファンを服の外側からファン取り付け穴に挿入します。
  - ②服を裏返し、ファンにリングを取り付けます。服の生地が薄い生地の場合はリングの文字が「L」、厚い生地の場合は「H」の表示が見える向きにし、ファン本体の凸部とリングの凹部の位置を合わせ、抜き差し用押さえ部を内側に押ししながら取り付けてください。
- 取り付け後、リングがファンにきちんとロックされていることを確認してください。

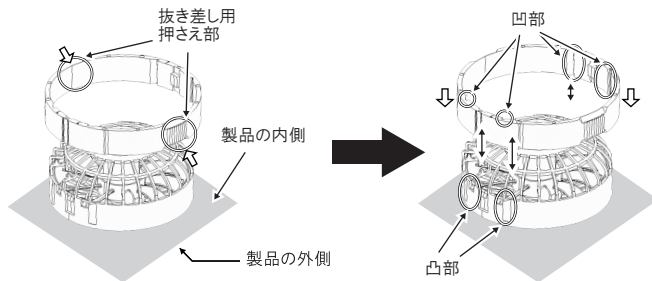


リングには製品の生地の厚さに合わせた取り付け向きがあります。「L」または「H」の表示が見える向きに  
取り付けてください。



ファン本体凸部とリング凹部の位置を合わせてください。  
リングの取り付け位置にご注意ください。

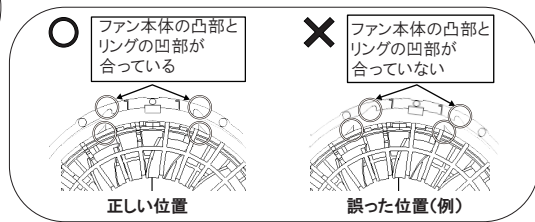

装着例(外側)



### 仕様

寸法	直径 120mm
質量	8g(4枚)
素材	ポリプロピレン/ポリエステル

※製品特有のにおいが強く感じられる場合がございますが、材質本来のにおいです。  
ご使用上問題はございません。

### 対応製品のご案内

#### 【対応製品】

・空調服<sup>®</sup> ワンタッチファン FAN2200

### お問い合わせ窓口

本製品に関するお問い合わせは、空調服サービスセンターにご連絡ください。

株式会社空調服 サービスセンター  
〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-12-11 ヘリオスIIビル4F  
TEL:0570-009229 FAX:0570-092290  
受付時間:月～金 9:30～17:00(祝・祭日を除く)

製造元:株式会社セフト研究所

- ・この商品は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の技術を使用しています。
- ・「空調服」は株式会社セフト研究所・株式会社空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
- ・「空調服」<sup>®</sup> ≪≪≪空調服<sup>®</sup> ≫≫≫は株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。